

Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
akkreditiertes Prüflaboratorium D-PL-11117-01-00.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und OHASAS 18001.

Prüfzeugnis Test certificate

BBV 1319108-01

Datum: 17.06.2013

Date:

Auftraggeber:

Silvadec

Client:

Pa de L'Estuaire

F - 56190 Arzal

Auftrag:

vom 22.05.2013

eingegangen am 22.05.2013

Order:

dated

received at

Inhalt des Auftrages:

Prüfung der rutschhemmenden Eigenschaften von Bodenbelägen aus
SILVADEC ELEGANCE TERRASSENDIELE GERILLT mit
verschiedenen Laufrichtungen

Contents of order:

*Determination of the slip resistance of floor surfacings of SILVADEC
ELEGANCE DECKING BOARD THIN GROOVED with different
running directions*

Probenmaterial:

2 Bodenbeläge 1000 mm x 500 mm aus SILVADEC ELEGANCE
TERRASSENDIELE GERILLT

Test samples:

*2 floor surfacings 1000 mm x 500 mm of SILVADEC ELEGANCE
DECKING BOARD THIN GROOVED*

Eingeliefert:

am 22.05.2013

Supplied:

at

Probenahme:

keine Angaben

Sampling:

no indication

Kennzeichnung

-

Marking:

interne Labornummer 108
internal laboratory no.

Angaben des Auftraggebers zum Probenmaterial *Specifications for the samples given by the client*

Handelsübliche Bezeichnung:

SILVADEC ELEGANCE TERRASSENDIELE GERILLT

Commercial designation:

SILVADEC ELEGANCE DECKING BOARD THIN GROOVED

Hersteller

Silvadec

Producer:

Gültigkeitsdauer des Zeugnisses: bis 18.06.2018 **Period of validity**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das/die im Prüfbericht genannte(n)
Probenmaterial/ Prüfstücke.

The test results only refer to the samples named within this test report.

Dieser Prüfbericht darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden.

Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die
TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH.

*This test report may only be published completely. Each publishing in parts thereof or an
abridged version needs a prior authorization by the TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH*

Zeugnis\1319108-01.xlsm / Seite 1 von 2

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Naturstein, Fassade, Bauteile
Tillystraße 2
90431 Nürnberg
Tel +49 911 655-5524
Fax +49 911 655-5592
Mail: andreas.klarmann@de.tuv.com
Geschäftsführung
Eckhard Lippold

Nürnberg HRB 20586
Steuer-Nr. 241/115/90733
Ust-IdNr. DE813835574
Web www.tuv.com

Naturstein, Fassade, Bauteile

Prüfergebnisse Test results

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben.
The test results refer to the samples tested in the laboratory.

Rutschhemmende Eigenschaften Slip resistance

Die Vorbereitung der Prüfbeläge erfolgte durch den Auftraggeber. Die Dielen waren auf einer Trägerplatte verschraubt.

The preparation of the floor surfacings was carried out by the client. The deck boards were fixed on a wood fibreboard.

Die Prüfung erfolgte gemäß dem Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr BGR 181 und nach DIN 51130: 2009-5.

Testing according "Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr BGR 181" and DIN 51130: 2009-5.

Der Verdrängungsraum wurde nicht geprüft The space of displacement was not determined.

Prüftag: 17.06.2013 (Rutschhemmende Eigenschaften)
Date of testing (Slip resistance)


Prüf- körper Sam- ples	Oberflächenbearbeitung Surface finishing 1)	mittl. Gesamt- akzeptanz- winkel mean angle of acceptance α_{ges}	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung group of assessment of slip resistance		Verdrängungsraum space of displacement	
					cm ³ /dm ²	Bewertungs- gruppe
Nr. 1	SILVADEC ELEGANCE TERRASSENDIELE GERILLT längs SILVADEC ELEGANCE DECKING BOARD THIN GROOVED longitudinal	37,2	R 13	$\alpha_{ges} > 35^\circ$	-	-
Nr. 2	SILVADEC ELEGANCE TERRASSENDIELE GERILLT quer SILVADEC ELEGANCE DECKING BOARD THIN GROOVED crosswise	30,8	R 12	$27^\circ < \alpha_{ges} \leq 35^\circ$	-	-

1) Angaben des Auftraggebers Specifications given by the client

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Materialprüfinstitut




Bearbeiter
ak

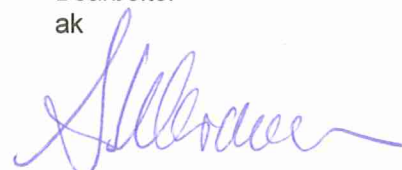

A. Klarmann, Steintechniker

Dipl.-Ing. (FH) Deppisch

Zeugnis\1319108-01.xlsm / Seite 2 von 2